


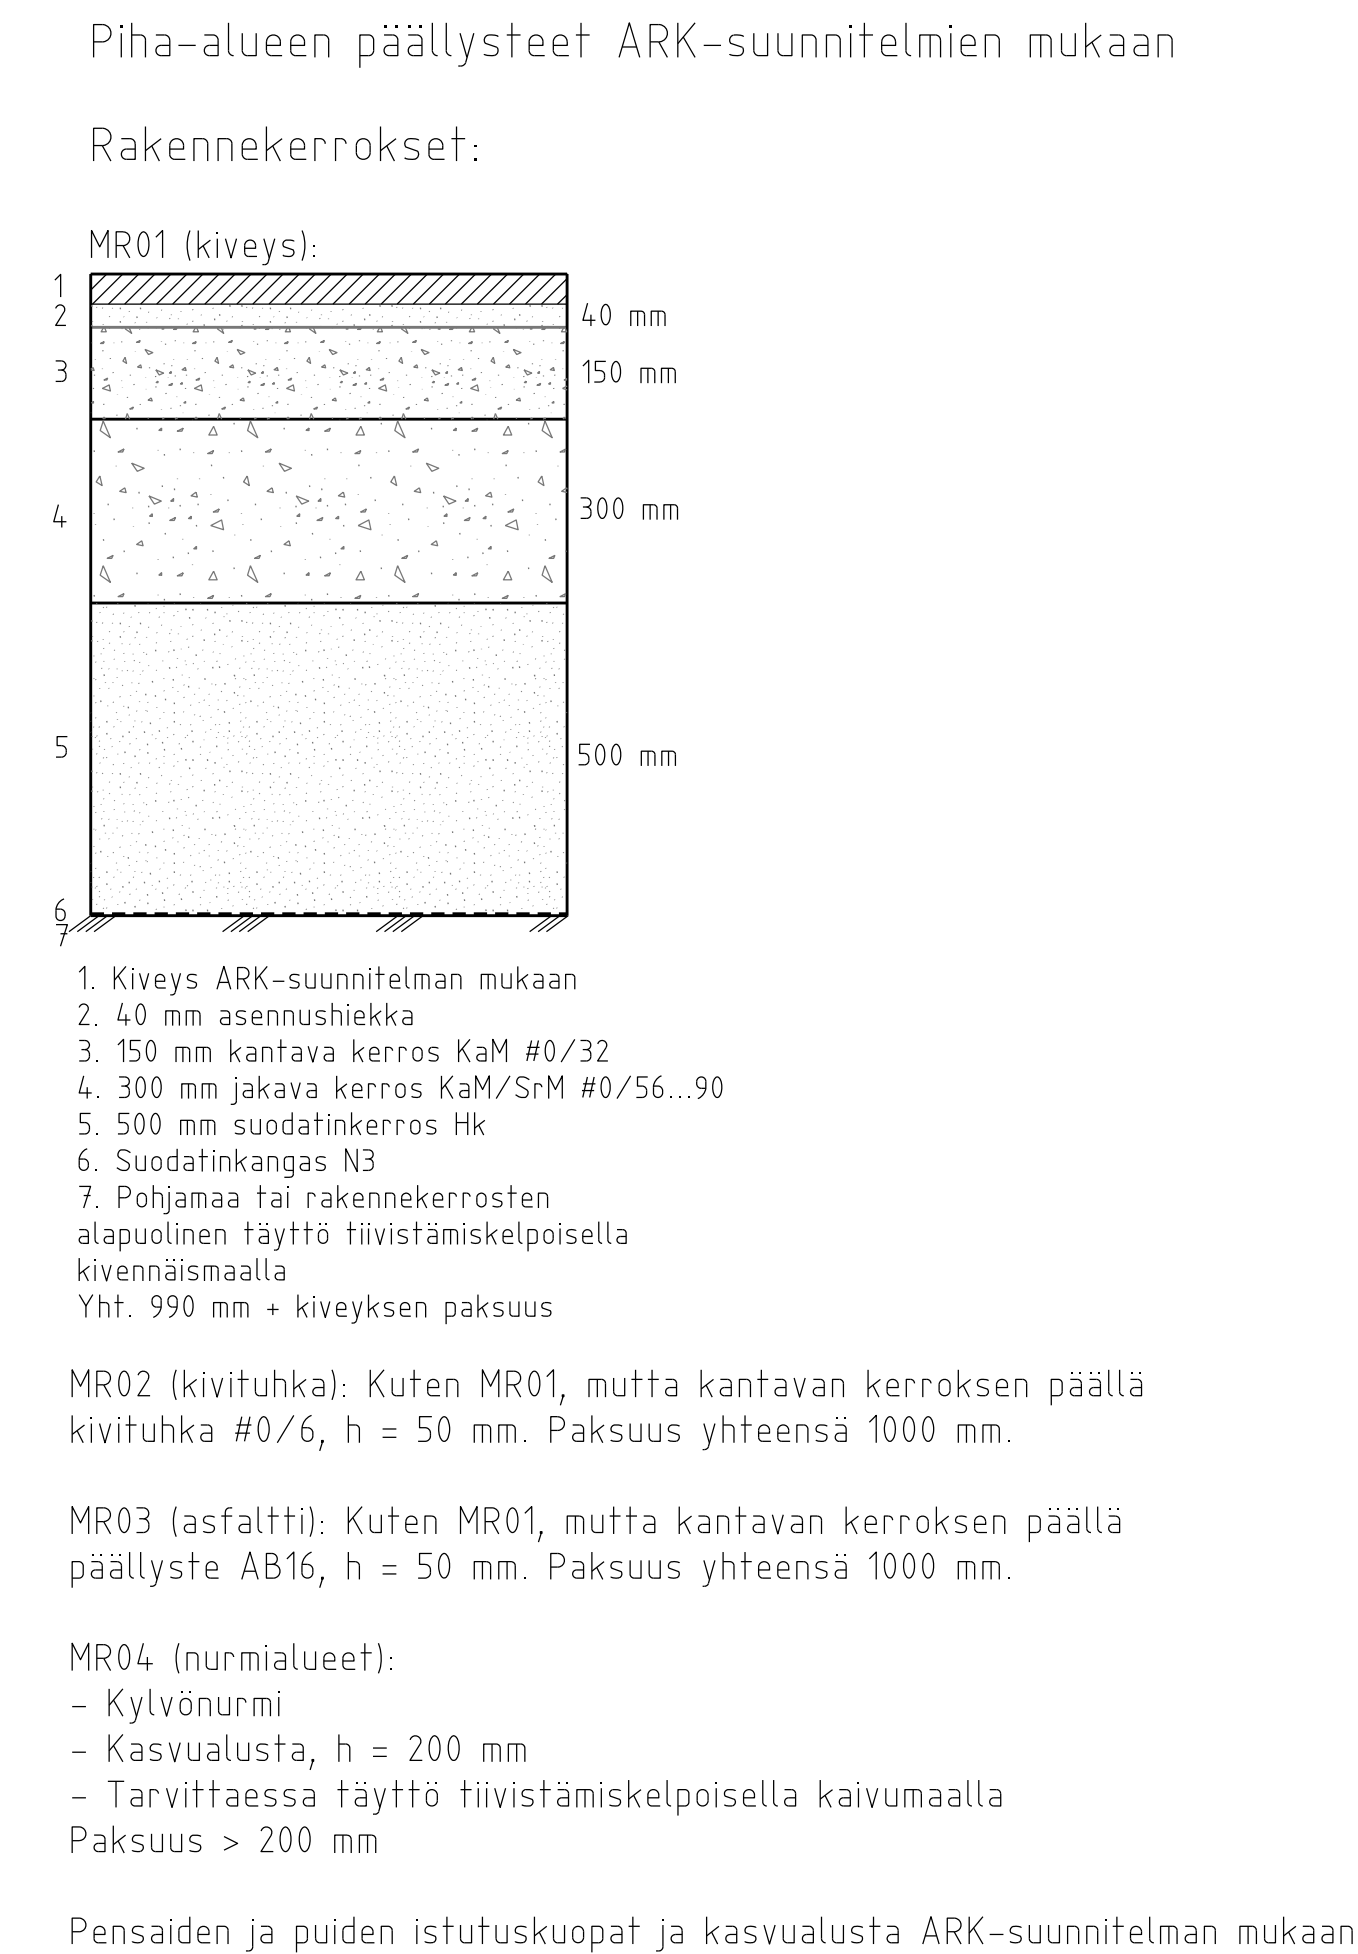

Piha-alueen päällysteet ARK-suunnitelmien mukaan

Maarakentamisessa noudatetaan julkaisun
RIL 132 Talonrakennuksen maarakenteet
laatuluokan 1 vaatimuksia.

Kohdissa, joissa saattaa esiintyä epätasaista routimista (esim. routaesteiden ja putkijohdotkaivantojen vierialueet) on rakennettava routakiilat tasamaan routimiseroja. Maailkilaan tehtävän routakiilin syvyys on 1,6 m ja kaltevuus 1:1. Routakiilla täytetään suodatinhiekalla.

Kantavan alapohjan alla putket ripustetaan kantaviin rakenteisiin. Siirryttäessä rakennuspohjalta piha-alueelle, tehdään putkien alle siirtymäkohtaan siirtymärakenne (esim. teräslevyarina, pituus 3,0 m).

Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK27
Korkeusjärjestelmä N2000

REV	Pvm	Tekijä	Muutos	
Käynniskaus/Kyili		Korttelit/Mila	Torttione	Väinämäisten merkintöjä
Rakennuksen numero/Rakennuksen numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset				
Rakennustyyppi			Prinssi(s)l	Jouko
Muuttotieto				
Kohde			Prinssi(s)l isästä	Mittaka
Pieksämäen kaupunki			Tasausprinsi(s)l	1200
Pieksämäen ajattelun tieteiden ja laajien ammien				
Asennat li, 76100 Pieksämäki				
siperconsulding				
Suunnittelusta, työnohjaus ja suunnittelus numero				Mu
GEO 1941 30				
Tiedosto				
Päiväys 14.10.2022				
Sisältö: M. Rantala				
Vastaava esitt. M. Haalinen				
Päät. M. Rantala				
Hv. J. Isokangas				
Hv. M. Haalinen				